


SCHEMA N° 12 – RICETTORE SENSIBILE

Fotografia aerea dell'area



Classificazione acustica dell'area

Quadrante da PRG e PdZA: 5 e 9

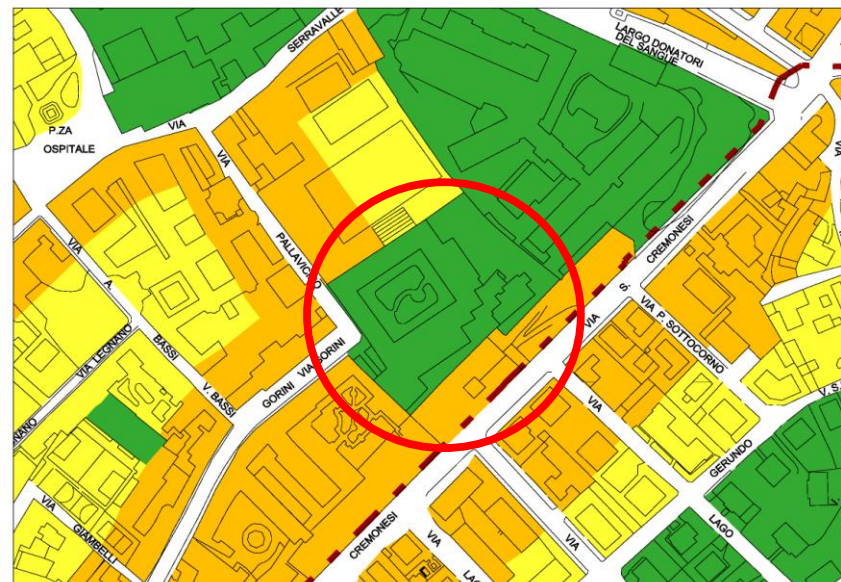

Nome: Casa di cura "Santa Chiara"
 Indirizzo: Via Paolo Gorini, 48
 Destinazione funzionale da Piano Regolatore Generale:
 Centro Storico – Subarea 5 – Gruppo funzionale Vb
 Classificazione da Piano di Zonizzazione Acustica:
 Classe II – Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Proprietà: Privata
 Competenza: Privata
 Previsioni da altri strumenti attuativi:
 Limiti di immissione
 ambito diurno: 55 dB(A)
 ambito notturno: 45 dB(A)

Presenza di criticità: Sì
 Causa criticità:
 Superamento limiti di classe
 Accostamento con salto di classe

→ Sorgenti sonore limitrofe: via P. Gorini
 → Classi contigue: Classe IV

Osservazioni:



Livelli sonori misurati/ stimati:
L.Q. 447/1995

Tipo misura: Interno F.C.
Leq(A) diurno 43,3 dB(A)

Tipo misura: Interno F.C.
Leq(A) notturno 43,3 dB(A)

Valutazione dei livelli sonori misurati/ stimati: vedere scheda n. 5

Caratteristiche della sorgente:

^[1] Strada Distanza dal confine stradale: 2 m < 100 m
(via Pallavicino, strada Db, fascia -)

Entità del superamento: in ambito diurno 0 dB(A) in ambito notturno 8,3 dB(A)

Indice di criticità: Cd 1,1 Cn 8,8

Altezza edificio: 0 m *Numero piani esposti:* 0

Numero finestre/ superficie finestre esposte: -

Numero di persone esposte (abitanti/ utenti/ alunni/ posti letto) diurno: 101 – 250

Numero di persone esposte (abitanti/ utenti/ alunni/ posti letto) notturno: 101 – 250

Durata dell'esposizione

(modalità di fruizione, continuità di presenza umana) diurna: 0 h

(modalità di fruizione, continuità di presenza umana) notturna: 0 h

Grado di disturbo

Entità del superamento di 65 dB(A) in ambito diurno: 0

Entità del superamento di 55 dB(A) in ambito notturno: 0

Misure di mitigazione

Realizzate: Infissi con doppi vetri

Previste: Infissi con doppi vetri *Entro anni* 0

[1] Ampiezza della fascia di pertinenza acustica stradale ex D.P.R. 142/2004

[2] Ampiezza della fascia di pertinenza acustica ferroviaria ex D.P.R. 459/1998

[3] Riduzione di LAeq al ricevitore più esposto

Indice di sofferenza acustica:

Sd 20 Sn 20

Indice di priorità P: 100

Note:

Ipotesi di intervento

1. 0 ^[3] *Efficacia:* dB(A)

Costo realizzazione: 0 € *Entità:* 0

Costo manutenzione: *Tempi di realizzazione:* mesi

Costo aggiuntivi: *Accessibilità:* 0

Osservazioni:

2. 0 ^[3] *Efficacia:* dB(A)

Costo realizzazione: 0 € *Entità:* 0

Costo manutenzione: *Tempi di realizzazione:* mesi

Costo aggiuntivi: *Accessibilità:* 0

Osservazioni:

F1:

F2:

Foto edifici e/o posizione punti di misura

